



2014000425Z



(2014)国认监认字(043)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

报告编号: 2016200607

送检单位名称: 极景门窗有限公司

产品名称型号: 非隔热型镶玻璃构件 1200mm×1500mm×75mm

检 验 类 别: 委托检验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心



国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

E2
5+12+5

报告编号: 2016200607

共 6 页 第 1 页

产品名称	非隔热型镶玻璃构件	型号规格	1200mm×1500mm×75mm
委托单位	极景门窗有限公司	商 标	/
生产单位	极景门窗有限公司	检验类别	委托检验
送检单位	极景门窗有限公司	抽样基数	/
抽样单位	自送样	抽样日期	/
抽样地点	/	到样日期	2016. 11. 28
检验地点	本中心	检验日期	2016. 12. 30
样品数量	2樘	样品编号	2016200607
检验依据	GB/T 12513-2006 《镶玻璃构件耐火试验方法》		
检验项目	耐火性能（完整性）		
检 验 结 论	经检验，该1200mm×1500mm×75mm型非隔热型镶玻璃构件耐火性能（完整性）为30min。（以下空白）  签发日期: 2017年1月14日		
备注			

批准: 张永

审核:

编制: 孙永

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

报告编号: 2016200607

共 6 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
1	耐火性能	完整性	GB/T 12513-2006 8.3.1	当试件背火面出现贯通至试验炉内的缝隙, 直径6mm的探棒穿过裂缝进入炉内且探棒沿裂缝长度方向移动小于等于150mm, 或直径25mm的探棒不可以穿过裂缝进入炉内。	30min
				试件背火面无窜火持续达10s以上。	
	以	下	空	白	
备注	在距试件表面1m位置, 7min热辐射强度超过5kW/m ² , 13min热辐射强度超过10kW/m ² , 18min热辐射强度超过15kW/m ² , 23min热辐射强度超过20kW/m ² , 28min热辐射强度超过25kW/m ² 。				

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: 2016200607

共 6 页 第 3 页

生产单位	极景门窗有限公司		
地 址	聊城市阳谷县华信路297号		
邮政编码	/		
联系电话	0531-55637207	传 真	/
试件说明: 试件由一块5mm厚单片非隔热型防火玻璃、一块5mm厚钢化玻璃安装在框架内组成。框架由外框(2.8mm塑料型材)、饰盖(1.2mm铝合金型材)、压条(2mm塑料型材)、内衬(27×31×1.5mm方钢、27×15×32×1.5mm槽钢)、码片(共8套, L50×20×2mm钢板)等组成, 玻璃与框架及压条之间缝隙处设防火膨胀条后再填塞硅酸铝纤维棉。试件结构详见图纸。耐火试验时试件垂直安装。 试件玻璃透光尺寸: 968mm×1268mm; 试件外形尺寸: 1200mm×1500mm×75mm。 检验地点: 四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。(以下空白)			


国家防火建筑材料质量监督检验中心 检 验 报 告

报告编号: 2016200607

共 6 页 第 4 页

[illegible]

耐火构件示意图:

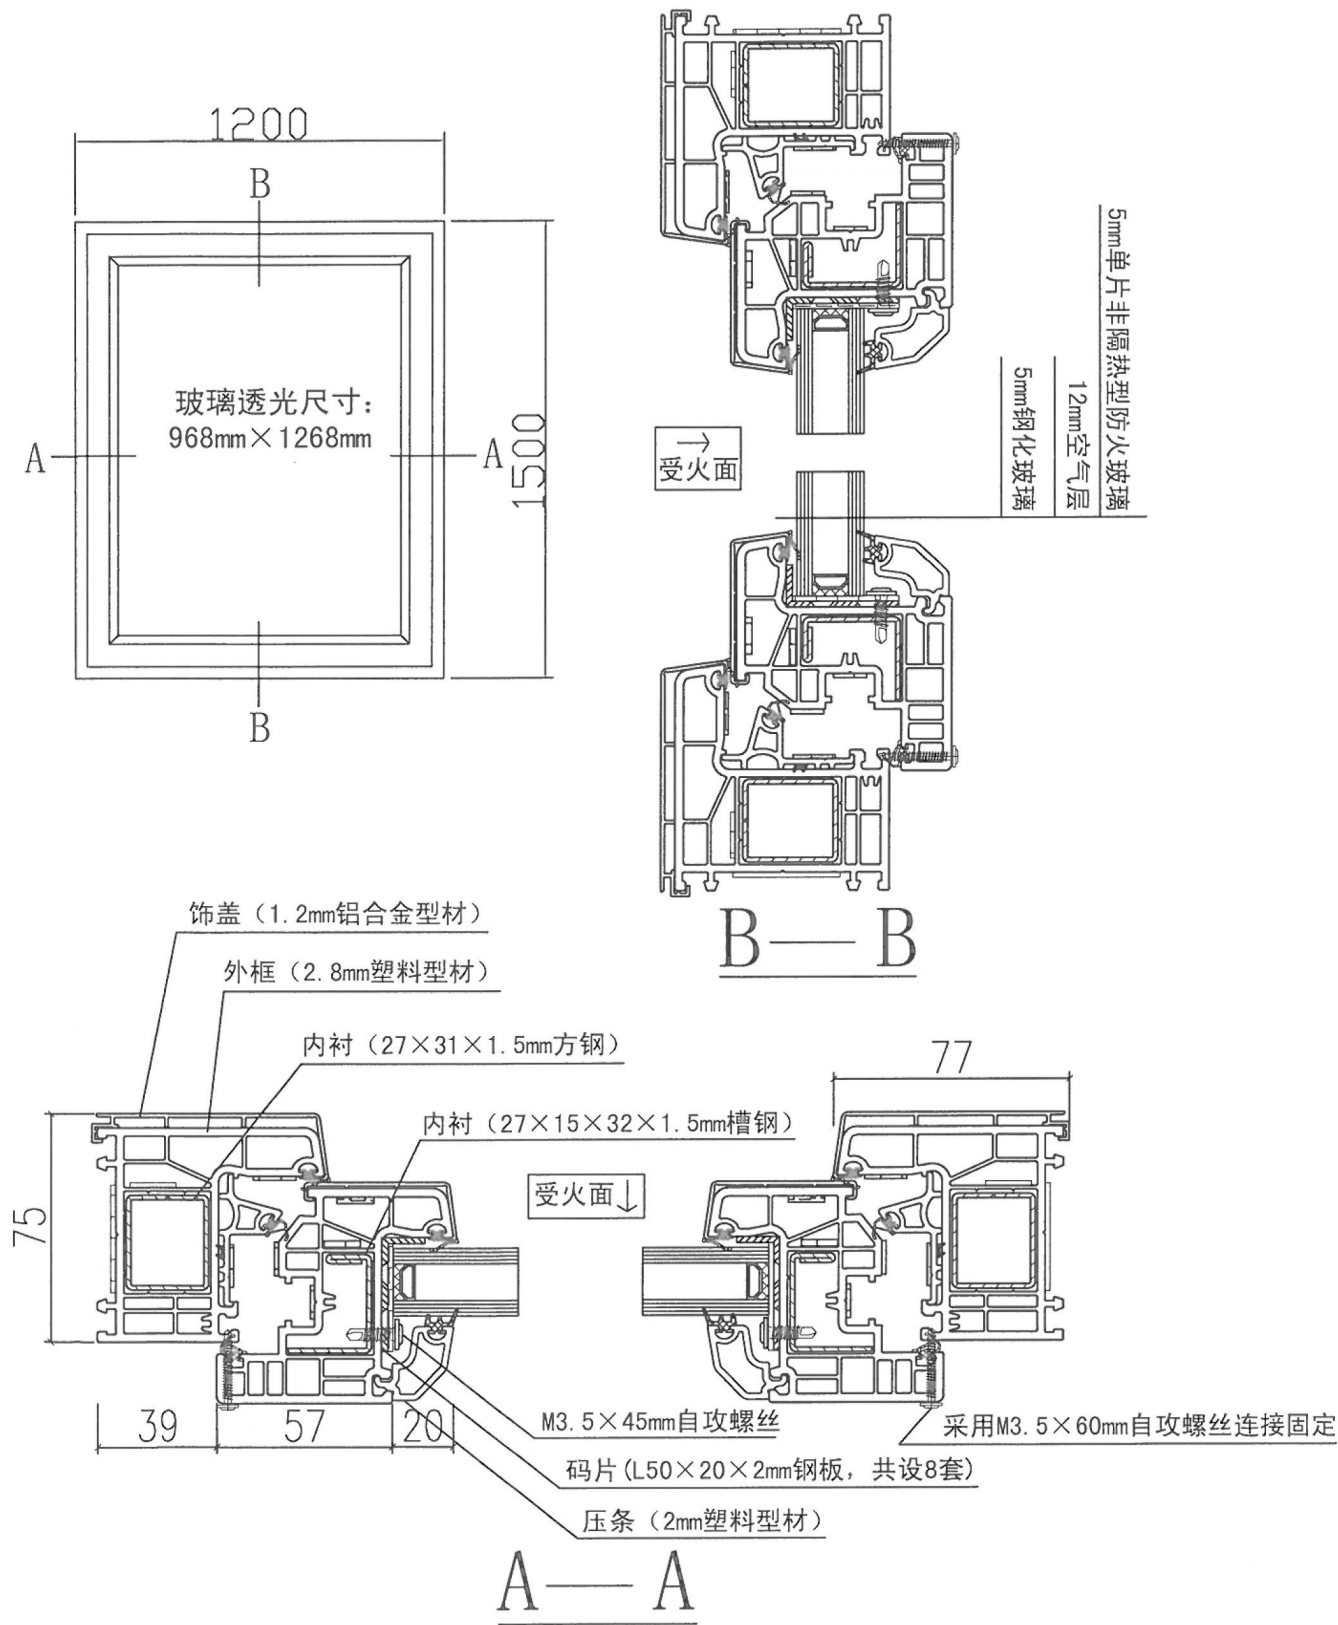

注:玻璃与压条及框架之间缝隙处设防火膨胀条后再填塞硅酸铝纤维棉。

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: 2016200607

共 6 页 第 6 页

照片说明:



照片 1 耐火试验前试件情况



照片 2 耐火试验结束时试件情况