



180002280586



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(№): WT2019B03B00698

委托单位:

廊坊开发区宏宇广通房地产开发有限公司

Entrusted by

样品名称:

被动式入户门

Sample Name

检验类别:

委托检验

Test Type

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2019B03B00698





国家建筑材料测试中心
(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

180002280586

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号: **WT2019B03B00698**

第 1 页 共 3 页

样品名称	被动式入户门	检验类别	委托检验
委托单位	廊坊开发区宏宇广通房地产开发有限公司	商 标	—
生产单位	极景门窗有限公司	样品状态	满足检验要求
来样日期	2019 年 12 月 17 日	样品数量	1 樘
生产日期 /批号	2019 年 04 月 25 日	型号规格	990mm×2090mm
检验依据	各检验项目检验依据详见数据页。		
检验项目	1、气密性能 2、保温性能		
检验结论	*经检验,送检样品保温性能检验结果满足 GB/T 8484-2008 中 10 级的技术要求,气密性能的检验结果见第 2 页。* 签发日期: 2019 年 12 月 30 日 (检验专用章)		
附注: (委托方提供) 1、工程名称: 高尔夫东区 4#楼; 2、本报告包含附页 2 页, 附页由委托方提供。			

批 准: 穆 永 君 审 核: 刘 广 编 制: 刘 广

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号: WT2019B03B00698

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	检验结果	检验依据		
1	气密性能	正压 10Pa 压力差下空气渗透量值: q_1 : 0.03m ³ /(m·h); q_2 : 0.08m ³ /(m ² ·h)	GB/T 7106-2008		
		负压 10Pa 压力差下空气渗透量值: q_1 : 0.05m ³ /(m·h); q_2 : 0.12m ³ /(m ² ·h)	GB/T 7106-2008		
2	保温性能	传热系数 K : 1.0W/(m ² ·K) (10 级)	GB/T 8484-2008		
试件信息及检测条件					
填充物	XPS 保温板	开启部分缝长	5.60m	试件面积	2.07m ²
三性检测条件	检测室温度	20.8℃	检测室大气压	102.5kPa	
	检测设备	ZMC-5000 微机控制门窗试验机			
保温检测条件	热箱空气平均温度	19.96℃	空气相对湿度	35%RH	
	冷箱空气平均温度	-20.12℃	冷侧气流速度	3m/s	
	检测设备	BHR-III-A 型保温性能检测设备			
备注：（此处空白）					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: WT2019B03B00698

第 3 页 共 3 页

附表 1 建筑外门窗气密性能分级表

分 级		4	5	6	7	8
单位缝长 分级指标值 q_1	$\text{m}^3/\text{m}\cdot\text{h}$	$2.5\geq q_1>2.0$	$2.0\geq q_1>1.5$	$1.5\geq q_1>1.0$	$1.0\geq q_1>0.5$	$q_1\leq 0.5$
单位面积 分级指标值 q_2	$\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{h}$	$7.5\geq q_2>6.0$	$6.0\geq q_2>4.5$	$4.5\geq q_2>3.0$	$3.0\geq q_2>1.5$	$q_2\leq 1.5$


附表 2 建筑门窗保温性能分级表 $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$



分 级	1	2	3	4	5
分级指标值	$K\geq 5.0$	$5.0>K\geq 4.0$	$4.0>K\geq 3.5$	$3.5>K\geq 3.0$	$3.0>K\geq 2.5$
分 级	6	7	8	9	10
分级指标值	$2.5>K\geq 2.0$	$2.0>K\geq 1.6$	$1.6>K\geq 1.3$	$1.3>K\geq 1.1$	$K<1.1$

本报告结束

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

名称	入户门-配铝门槛1-外开-静音	
颜色	内棕橡木（转印）外棕橡木（转印）	
尺寸	990*2090	

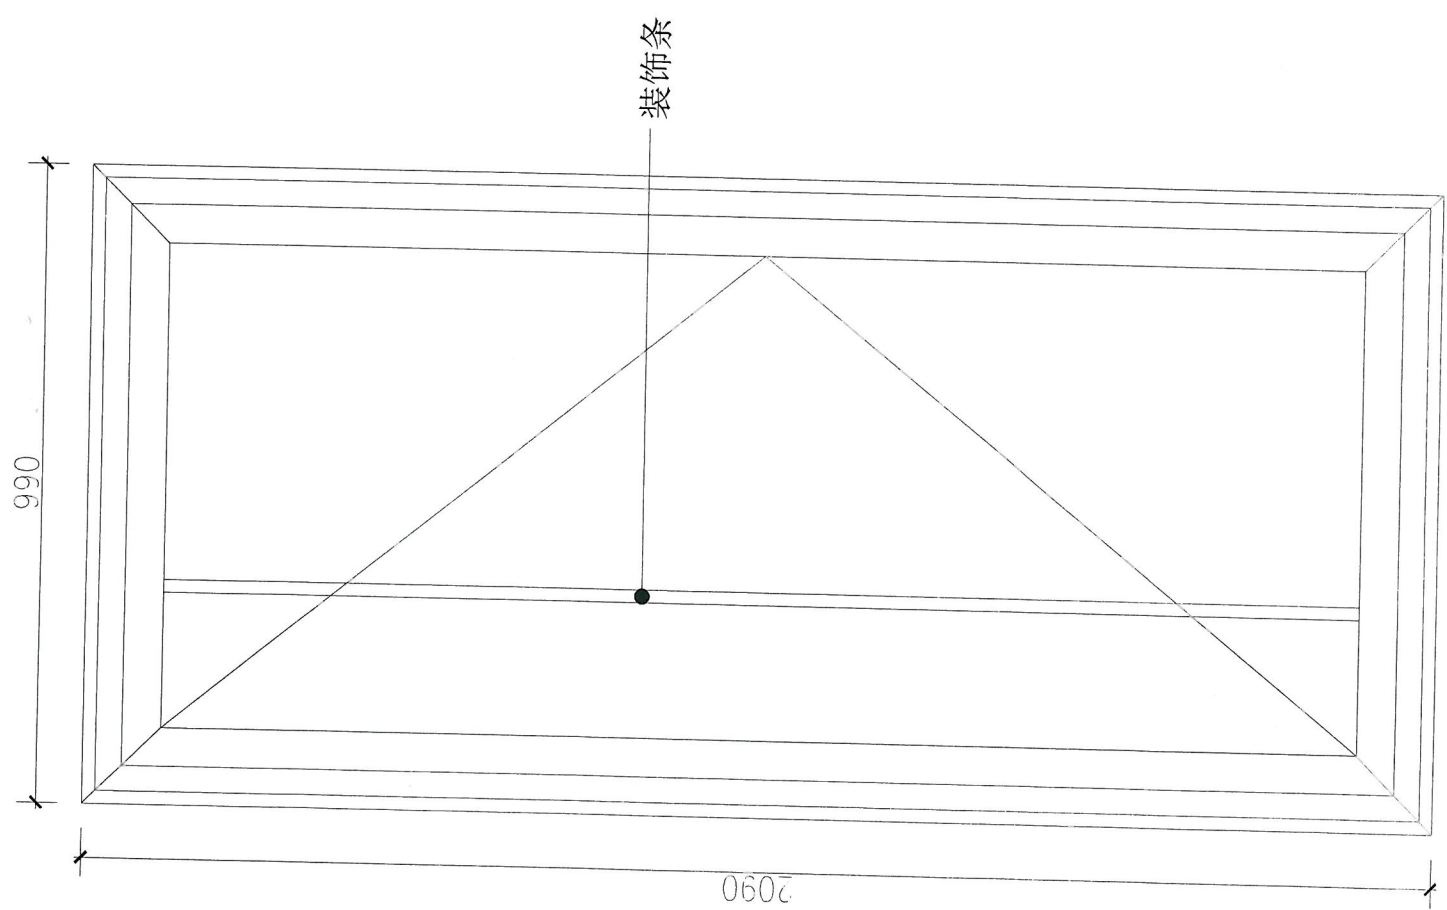

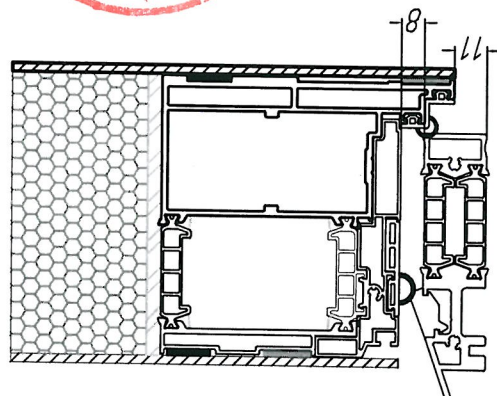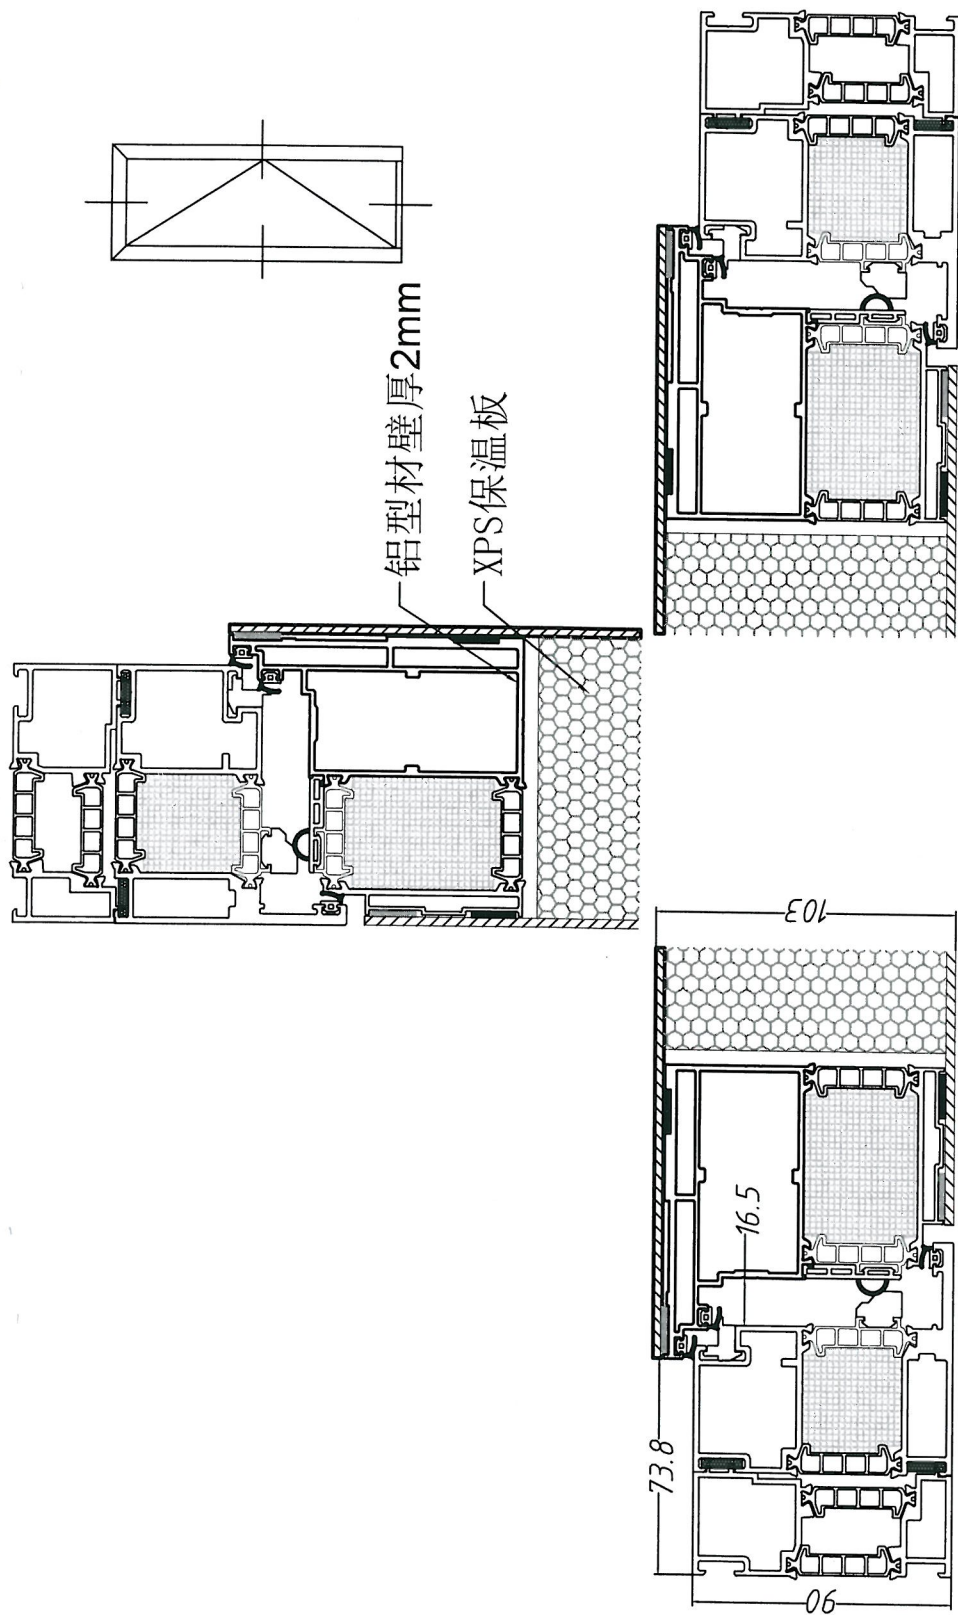

此门为入户门
 内部填充物为XPS保温板;
 密度为: 5kg/m²
 多点联动锁厂家: MACO
 锁芯厂家: 基信/AGB
 合页: 极景/丝吉利娅
 智能系统: 极景
 主型材材质: 铝

说 明

Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址（Address）：北京市朝阳区管庄东里1号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R.China.

邮编（Post Code）：100024

电话（Tel）：（86-10）65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真（Fax）：（86-10）65715991

报告真伪查询：Tel：（86-10）51167679

Fax：（86-10）65764684

网址（Web）：<http://www.cbmtc.com> www.chinabmnet.com www.ctc.ac.cn

电子邮箱（E-mail）：baogao@ctc.ac.cn

