

No:FG0500172-2020



180021113460



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177



(2018)国认监认字(571)号

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称: 铝包塑窗

生产单位: 极景门窗有限公司

委托单位: 极景门窗有限公司

检验类别: 型式检验 (耐火完整性)

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心 (山东)

National Supervision and Inspection Center for Fire and Flame-retardant Product Quality (Shandong)

(山东省产品质量检验研究院)

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心(山东)

National Supervision and Inspection Center for Fire and Flame-retardant Product Quality (Shandong)

检验报告

Test Report

共6页 第1页

样品名称 Sample	铝包塑窗	检验类别 Test Kind	型式检验(耐火完整性)
委托单位 Client	极景门窗有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacture	极景门窗有限公司	样品等级 Grade	合格品
委托单位地址 Address of Client	山东省聊城市阳谷县侨润开发区	商标 Brand	/
抽样地点 Sampling Location	/	送样人员 Client Representative	路后长
抽样基数 Sample Batch	/	接样日期 Receipt Date	2020-04-16
样品数量 Sample Quantity	2 樘 (1450mm×1450mm)	生产日期 Producing Date	2020-04-14
样品特性和状态 Sample Description	完好	样品批号 Batch No.	/
检验环境 Environmental for Test	温度: 17℃; 湿度: /%RH	检验日期 Test Date	2020-04-16~2020-05-27
检验依据 Test Standard	GB/T 12513-2006		
检验要求 Test Item	耐火完整性 30min		
检验结论 Test Conclusion	该样品按 GB/T 12513-2006 标准检验, 符合耐火完整性 30min 要求。  (检验报告专用章)		
备注 Note	1、本报告含封面及封三, 符号“/”表示该项无内容。 2、生产单位及样品信息由委托方提供并确认。		

批准:

魏本群

审核:

马来聪

主检:

杨海通

日期:

2020-05-29

日期:

2020-05-29

日期:

2020-05-28

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检 验 报 告（续页）

共 6 页第 2 页

检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
耐火完整性	/	当试件背火面出现贯通至试验炉内的缝隙，直径 6mm 的探棒穿过缝隙进入试验炉内且探棒沿缝隙长度方向移动小于 150mm，且直径 25mm 的探棒不可以穿过缝隙进入试验炉内。	30min, 试件背火面未出现缝隙。	符合
	/	试件背火面未出现持续 10s 以上火焰。	30min, 试件背火面未出现火焰。	
		以下空白		

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检 验 报 告（续页）

共 6 页第 3 页

生产单位	极景门窗有限公司		
地址	山东省聊城市阳谷县侨润开发区		
邮政编码	/		
联系电话	/	传真	/

试件说明：

样品尺寸：1450mm×1450mm×75mm。

左侧玻璃透光尺寸：440mm×1220mm；

右侧玻璃透光尺寸：680mm×1300mm。

玻璃结构（向火面至背火面）：5mm 单片+12mm 空气层+5mm 单片+12mm 空气层+6mm 单片防火玻璃。试件框架由窗框、窗扇、中梃、压条、防火膨胀条（20mm×2mm、15mm×2mm、12mm×2mm、8mm×2mm）、无机防火条（15mm×3.2mm）、复合防火条（10mm×2mm）、结构性防火插条（28mm×10mm）、高温隔热条（22mm×14mm）、防火玻璃垫块（60mm×40mm×5mm）、防火铁镀锌角码（90mm×37mm×2mm）等组成。试件结构详见图纸。耐火试验时试件垂直安装。


以下空白

检 验 报 告（续页）

共 6 页第 4 页



照片一 耐火试验前试件情况

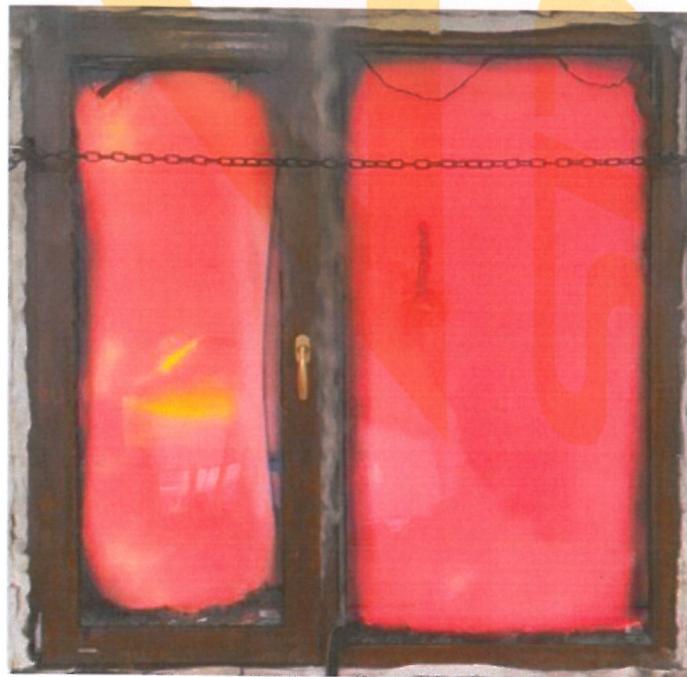

照片二 耐火试验结束时试件情况

检 验 报 告 （续页）

共 6 页 第 5 页




照片三 试件剖面情况

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检 验 报 告（续页）

共 6 页第 6 页

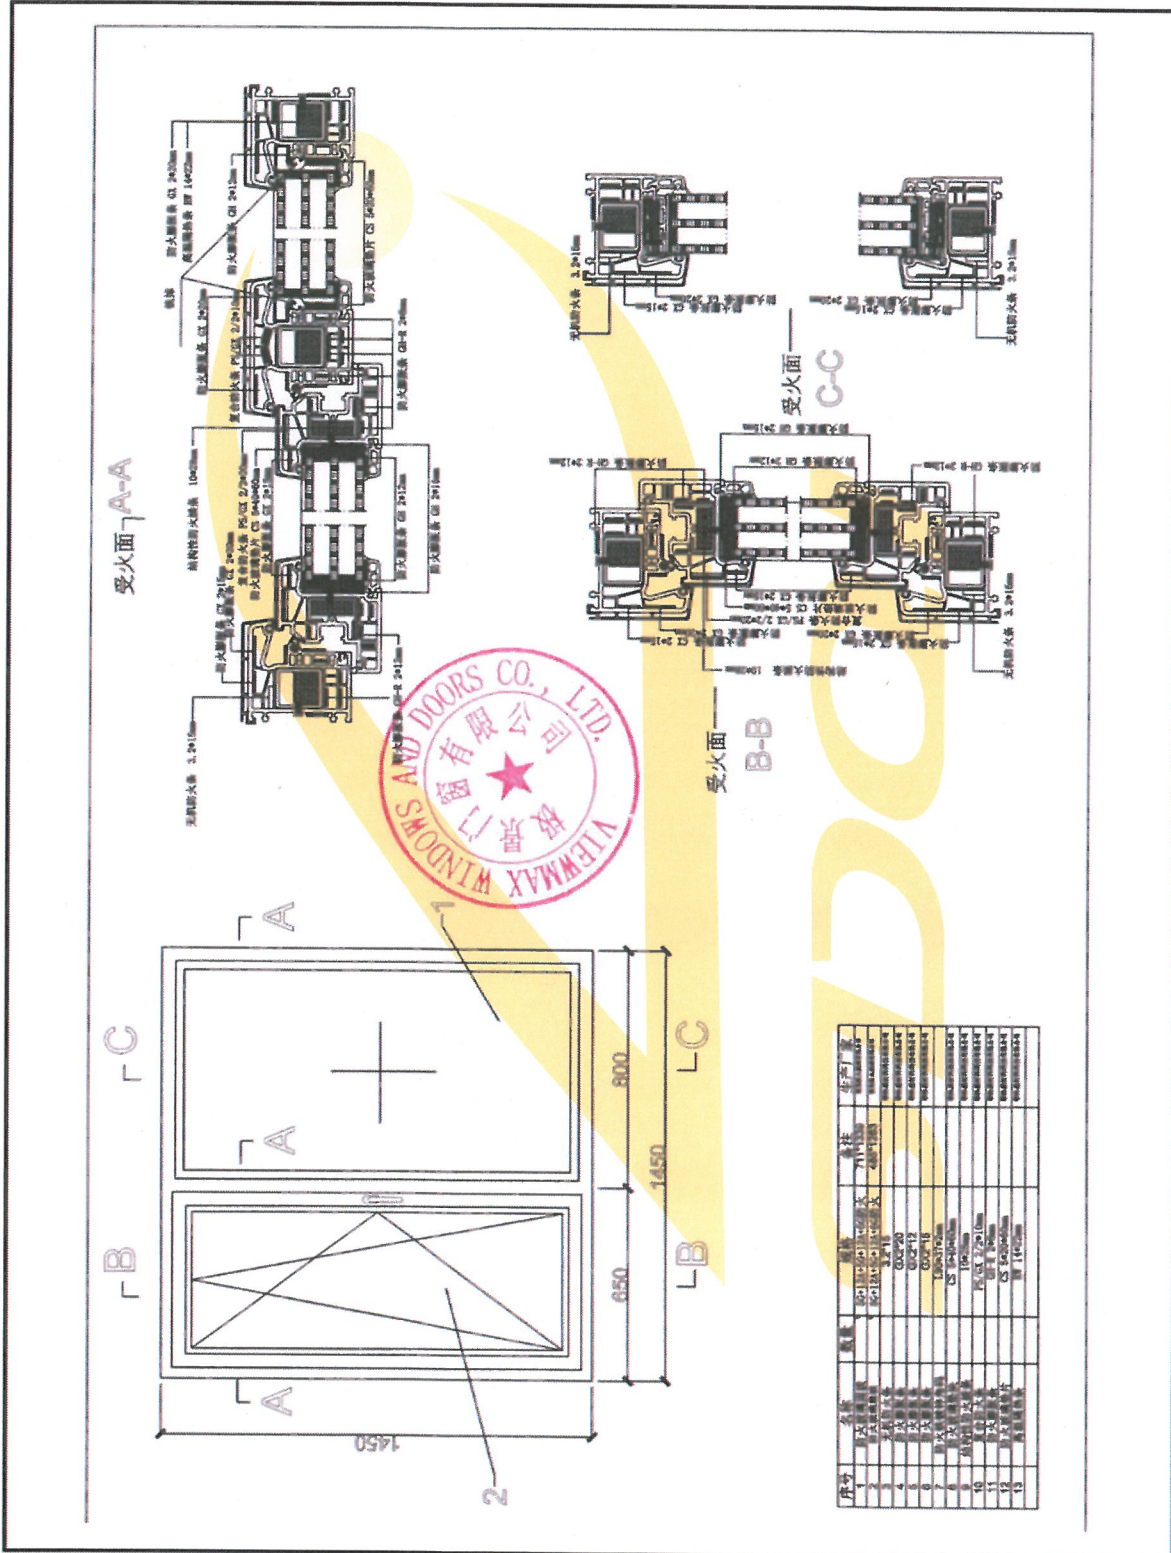

以下空白

声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”及无主检、审核、批准人签字无效。
- 2、报告涂改无效。
- 3、除全文复制外，未经本机构批准不得部分复制报告。
- 4、送样检验，检验结果仅对来样负责。
- 5、送样检验样品及相关信息，均由委托单位提供，本机构不对其真实性及完整性负责。
- 6、如对本报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内提出。逾期不予受理。
- 7、本报告的法律责任由山东省产品质量检验研究院承担。

STATEMENT

- 1、The report is invalid without the stamp for test report or signatures of persons who conduct test, audit and approval.
- 2、The report is invalid if being altered by hand.
- 3、Except for full-text copy, reports may not be partially reproduced without laboratory approval.
- 4、The report of sample-delivery test is valid only for the samples delivered by the clients.
- 5、Samples sent for inspection and related information are provided by the entrusted unit, and this agency is not responsible for its authenticity and integrity.
- 6、If there is any objection concerning the report, it is required that all the objections should be put forth to the institute within 15 working days after receiving the report by clients. The overdue request will not be accepted.
- 7、The legal responsibility of this report shall be borne by Shandong Institute For Product Quality Inspection.

地址：山东省济南市经十东路 31000 号、山东省济南市山大北路 81 号、
山东省章丘市世纪大道 16288 号

邮编：250102、250100、250200

电话：(0531) 88118799、88118761、89701857

传真：(0531) 88118790、89701857

Http: //www.sdqi.com.cn

E-mail: scb_szjy@12365.sd.cn