





(2017)国认监认字(051)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1209

检验报告

TEST REPORT

报告编号:

WT-JC2018-005-0109

样品名称:

夹层玻璃

委托单位:

极景门窗有限公司

生产单位:

极景门窗有限公司

检验类别:

委托检验

国家玻璃质量监督检验中心

检 验 报 告

样品名称	夹层玻璃	生产日期	
委托单位	极景门窗有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	极景门窗有限公司	样品等级	
送样日期	2018年01月22日	样品状态	完好
检验依据	GB 15763.3-2009	检验项目	耐湿性、耐辐照性
样品描述	样品规格数量: 300mm×300mm 3块 300mm×76mm 3块 样品厚度: 5mm+1.14PVB+5mm		
检验结论	经检验, 该夹层玻璃所检项目符合 GB 15763.3-2009《建筑用安全玻璃 第3部分: 夹层玻璃》标准中的技术要求。		
备注	(检验检测专用章) 2018年02月06日 部分复制检验报告无效		

主检:

寇飞

审核:

穆山

批准:

李希

检验报告结果页

共 2 页 第 2 页

样品名称	夹层玻璃	样品编号	JC2018-005	
检验项目	标准要求（测试方法） GB15763.3-2009 《建筑用安全玻璃 第3部分： 夹层玻璃》	试样 序号	检验结果 （实测值）	单项结论
耐湿性	试验后试样超出原始边 15mm、切割边 25mm、裂口 10mm 部分不能产生气泡或其他缺陷。取 3 块试样进行试验，3 块试样全部符合要求时为合格，1 块符合时为不合格。当 2 块试样符合时，追加 3 块新试样重新进行试验，3 块全部符合要求时为合格	1~3	试验后 3 块试样超出原始边 15mm、切割边 25mm、裂口 10mm 部分均未产生气泡和其它缺陷	合格
耐辐照性	试验后试样不可产生显著变色、气泡及浑浊现象，且试验前后试样的可见光透射比相对变化率ΔT应不大于 3%。取 3 块试样进行试验，3 块试样全部符合要求时为合格，1 块符合时为不合格。当 2 块试样符合时，追加 3 块新试样重新进行试验，3 块全部符合要求时为合格	4~6	试验后 3 块试样可见光透射比相对变化率分别为 0.60%、0.72%、0.48%，3 块试样均未产生显著变色、气泡及浑浊现象	合格
备注				
以下空白				
检验员：寇飞 张薇				

本中心联系方式

Contact information

地 址 (Address): 中国河北省秦皇岛市河北大街西段 91 号

91st Hebei Ave west, Qinhuangdao, Hebei Province, P.R. China

邮编 (Post Code): 066004

电 话 (Tel): (86-335) 8388121 5911501

传 真 (Fax): (86-335) 8051865

网 址 (Web): <http://www.jetc.cn>

电子邮箱 (E-mail): gbzjzx@163.com

投诉电话 (complaint tel): 0335-5911503

开户名称(Account name): 中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司

China Building Material Test & Certification Group Qinhuangdao Co., Ltd


开 户 银 行 (Bank) : 工商银行滨海支行

China Industrial and Commercial Bank, Coastal Branch

银行账号(Account No): 0404010219300053134



微信

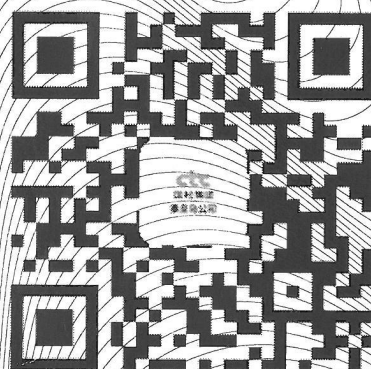

官网