

TESTING
CNAS L1209

检 测 报 告

Test Report

报告编号: WT-JC2018-116-0921
Report Number

样品名称: 夹层玻璃
Name of Sample

委托单位: 极景门窗有限公司
Client

生产单位: 极景门窗有限公司
Manufacturer

检测类别: 委托检测
Test Category

国家玻璃质量监督检验中心
National Glass Quality Supervision and Inspection Center

检测报告

样品名称	夹层玻璃	商 标	/
委托单位	极景门窗有限公司	联系方式	0635-6720498
委托单位地址	聊城市阳谷县华信路 297 号	检测类别	委托检测
生产单位	极景门窗有限公司	等级 / 类别	
协议书编号	20180647	生产日期 / 批号	/
判定依据	GB 15763.3-2009	到样日期	2018.9.30
检测地点	河北省秦皇岛市海港区河北大街西段 91 号	检测项目	耐辐照性
样品描述	规格数量: 300mm×76mm 3 块 厚度/结构: 5mm+0.76PVB+5mm 型号/颜色: / 样品状态: 完好		
检测结论	经检测, 该夹层玻璃所检项目符合 GB 15763.3-2009《夹层玻璃》标准中的要求。 以下空白		
备注	检验检测专用章 签发日期: 2018 年 10 月 16 日 检测专用章		


主检:

审核:

批准:

检测报告结果页

共 3 页 第 2 页


样品名称	夹层玻璃		样品编号	JC2018-116	
检测项目	试验方法	试样序号	检测结果	判定依据	单项结论
耐辐照性	GB 15763.3-2009 7.10 GB/T5137.3-2002 5.4	1~3	试验后 3 块试样可见光透射比相对变化率分别为 0.60%、0.72%、0.48%，3 块试样均未产生显著变色、气泡及浑浊现象	GB 15763.3-2009 6.9、8.3.4	合格
备注:					
此处空白					
					
检测员: 寇飞 刘丰源					
检测日期: 2018 年 10 月 11 日至 2018 年 10 月 16 日					

质量
 监督
 检验

主要使用仪器设备清单

共3页 第3页

序号	仪器设备名称	仪器设备编号
1	耐辐射检测仪	QCTC-A-024
2	安全玻璃透射比测定仪	QCTC-A-242



本中心联系方式 Contact information

地 址 (Address): 中国河北省秦皇岛市河北大街西段 91 号

91st Hebei Ave west, Qinhuangdao, Hebei Province, P.R. China

邮编 (Post Code): 066004

电 话 (Tel): (86-335) 8388121 5911501

传 真 (Fax): (86-335) 8051865


网 址 (Web): <http://www.jetc.cn>

电子邮箱 (E-mail): gbzjzx@163.com

投诉电话 (complaint tel): 0335-5911503



微信

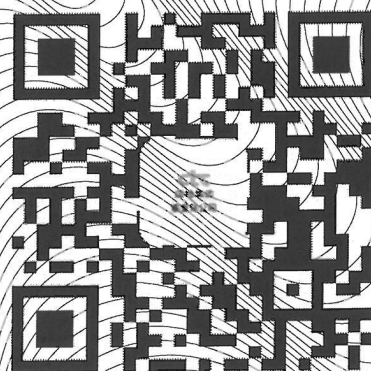

官网