





180001280333



(2018)国认监认字(077)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检 验 报 告

TEST REPORT

BETC-QC1-2019-02016(A)

工程/产品名称
Name of Engineering/Product

P2系统内平开下悬开塑料窗（内开·下悬·中空）

委托单位
Client

极景门窗有限公司

检验类别
Test Category

委托检验

国家建筑工程质量监督检验中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY SUPERVISION
AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

国家建筑工程质量监督检验中心检验报告



TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号 (Commission No.): 2019-001579

报告编号 (No. of Report): BETC-QC1-2019-02016(A)

第1页 共4页 (Page 1 of 4)

委托单位 (Client)		极景门窗有限公司			
地址 (ADD.)		山东省阳谷县侨润开发区华信路297号		样品编号 (NO.)	QC1-2019-02016
样品 (Sample)	名称 (Name)	P2系统内平开下悬开塑料窗 (内开·下悬·中空)		状态 (State)	正常
	商标 (Brand)	-----		规格型号 (Type/Model)	(1450×1450×95)mm
生产单位 (Manufacturer)		极景门窗有限公司			
送样日期 (Date of delivery)		2019-11-05		数量 (Quantity)	3樘
工程名称 (Name of engineering)		-----			
检验 (Test)	项目 (Item)	悬端吊重		地点 (Place)	高碑店幕墙门窗试验室
	仪器 (Instruments)	QC-056-07 百分表、QC-091 工作测力计		日期 (Date)	2019-12-15
检验依据 (Test based on)		GB/T 11793-2008			
判定依据 (Criteria based on)		GB/T 28887-2012			
检验结论 (Conclusion) 该样品依据国标GB/T 28887-2012 悬端吊重性能合格。 (本页以下无正文)					
备注		-----			
批准 (Approval)	审核 (Verification)	主检 (Chief tester)	联系电话 (Tel.)	报告日期 (Date)	
石清	张喜臣	单波	010-88386984	2020-03-25	

国家建筑工程质量监督检验中心检验报告

TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号(No. of Report):BETC-QC1-2019-02016 (A) 第 2 页 共 4 页(Page 2 of 4)

缝 长:	4.02 m	面 积:	2.10 m ²
玻 璃 品 种:	(5Glow-E+16Ar+5Glow-E+16Ar+5)mm暖边中空玻璃	镶 嵌 方 式:	干法
玻璃镶嵌材料:	胶条	框扇密封材料:	橡胶密封条
气 温:	8.2 ℃	气 压:	102.4 kPa
最大玻璃尺寸:	宽: 580 mm 长: 1270 mm 厚: (5Glow-E+16Ar+5Glow-E+16Ar+5) mm		

检测结果

序号	项目名称	技术要求	检测结果	单项评定
1	悬端吊重	在 500N 力作用下,残余变形不大于 2mm,试件不应损坏,仍保持使用功能	在 500N 力作用下,残余变形为 0.56 mm,试件未损坏,仍保持使用功能	合格
		在 1000N 力作用下,残余变形不大于 2mm,试件不应损坏,仍保持使用功能	在 1000N 力作用下,残余变形为 1.42 mm,试件未损坏,仍保持使用功能	

备注:应委托方要求,增加 1000N 作用力下样品悬端吊重性能测试。

(本页以下无正文)

国家建筑工程质量监督检验中心检验报告




TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号(No. of Report):BETC-QC1-2019-02016 (A) 第3页 共 4 页(Page 3 of 4)




所检样品悬端吊重性能状态图

P2 系统

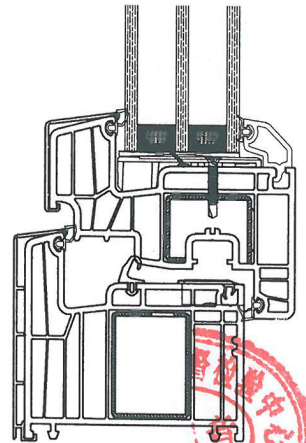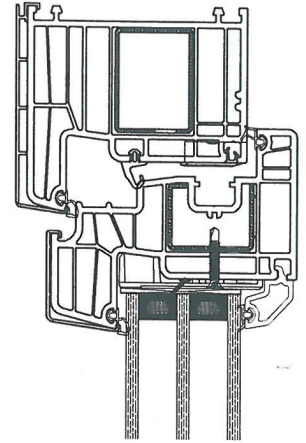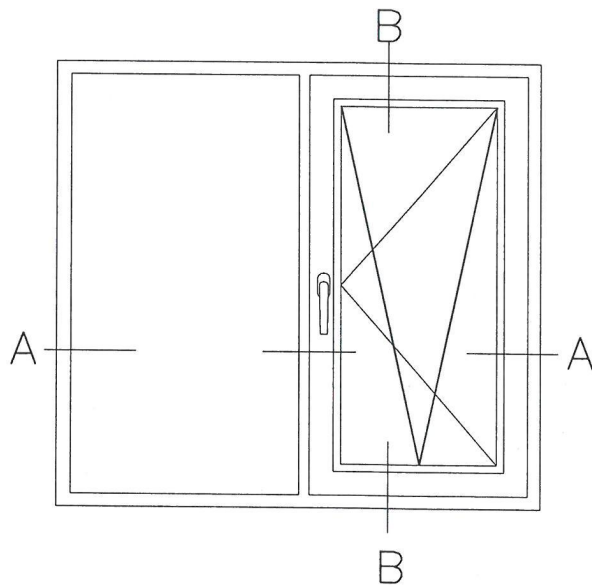

B-B

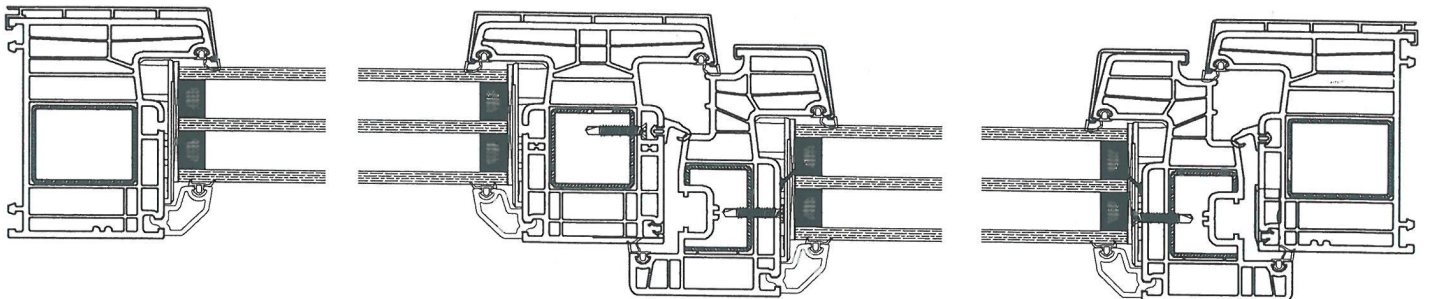

A-A

玻璃: 5GL+16ArN+5GL+16ArN+5G