



2016150220R

NoJN20180182

检 测 报 告

TEST REPORT

JCBG021-8

委托单位: 泗水县恒生置业有限公司

Customer

工程名称: 泗水县圣德福苑 6#楼

Project Name

样品名称: 外窗及窗口气密性(建筑用塑料窗)

Sample Name

检验类别: 委托检测 (见证)

Examination category

山东建大工程质量鉴定检测有限公司

Shandong Jianda Engineering Quality Appraisal & Testing Co. Ltd

2020 年 06 月 23 日



注意事项

NOTICE

1. 报告无“检测专用章”及多页报告无骑缝章无效;
The report without the “stamp of test report” and multi-page report without straddle seal is invalid;
2. 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效;
Duplication of test report is invalid without the “stamp of test report” on it;
3. 报告无主检、审核、批准签字无效;
Test report is invalid without the signatures of the persons for chief tester, verification and approval;
4. 报告涂改无效;
Test report is invalid if altered;
5. 对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出;
Different opinions about test report should be reported to the test department within 15days form the date of receiving the test report;
6. 一般情况, 委托检验仅对来样负技术责任。
In general, The entrusted tests Report answers for the delivered samples only.

地址: 济南市临港开发区凤鸣路

山东建筑大学建筑节能技术实验室办公楼

ADD: Feng Ming Road of Lin Gang Developing District, Jinan
Building energy-saving technology laboratory office building of
Shan Dong Jian Zhu University .

电话(Tel): (0531)86366677

邮编: 250101

山东建大工程质量鉴定检测有限公司检测报告

Shandong Jianda Engineering Quality Appraisal & Testing Co. Ltd Test Report

JCBG021-8

共 2 页第 1 页 (Page 1 of 2)

委托单位 Client	泗水县恒生置业有限公司	报告编号 NO. of Report	№JN20180182
工程名称 Project Name	泗水县圣德福苑 6#楼	工程部位 Position	外窗
样品名称 Sample Name	外窗及窗口气密性（建筑用塑料窗）	样品编号 Sample number	10-003
样品数量 Quantity of Sample	3 樘	规格型号 Type/Model	/
生产厂家 Production Unit	极景门窗有限公司	样品状态 Sample state	完好
检测类别 Test Type	委托检测（见证）	检测性质 Test Property	/
实验室地址 ADD of laboratory	济南市临港开发区凤鸣路山东建筑大学建筑节能技术实验室办公楼	委托日期 Date of Entrustment	2018.10.08
抽样人 Sampler	张震	联系电话 Tel	0531-86366677
抽样数量 Quantity of sample	3 樘	抽样时间 Sampling date	2020.06.22
抽样地点 Sampling locations	工地现场	抽样基数 Sampling base	512 樘
检测设备 Test Device	JDT-065 钢卷尺（正常）、JDT-123 建筑外窗气密性检测仪（正常）、JDT-099 数字式精密气压表（正常）	检测日期 Testing Date	2020.06.22
检测依据 Reference Documents	DB37/T724-2007、GB/T7106-2008	检测环境 Environmental testing	T: 28.0℃ P: 99.3kPa
检测项目 Test Item	外窗及窗口气密性		
检测结论 Conclusion	该抽检样品经检验，所检外窗及窗口气密性符合 DB37/T724-2007《建筑节能检测技术规范第二部分：围护结构现场实体检测部分》标准的规定。达到 GB/T7106-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》标准规定的建筑外门窗气密性能 8 级的要求。 检测单位（检测专用章）		
检测说明 Test note	1、检测结果仅对所抽样品负技术责任。 2、委托人：颜凤 3、见证单位：泗水县建兴工程项目管理有限公司 4、见证人：张震		

批准：
Approval

校核：
Verification

主检：
Chief Tester

签发日期：2020-06-23

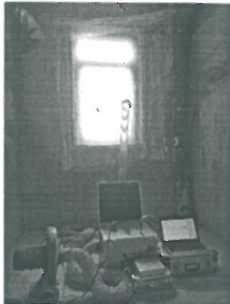
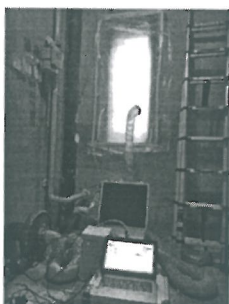



山东建大工程质量鉴定检测有限公司检测报告

Shandong Jianda Engineering Quality Appraisal & Testing Co. Ltd Test Report

JCBG021-8

共 2 页第 2 页 (Page 2 of 2)

工程名称		泗水县圣德福苑 6#楼		报告编号	№JN20180182	
检测依据		DB37/T724-2007 、 GB/T7106-2008				
检测数据						
检测项目	技术要求	试件编号	检测结果		平均值	单项判定（等级）
单位缝长空 气渗透量 m³/(m·h)	≤0.5	10-003-1	正压	0.21	0.25	8 级
		10-003-2		0.22		
		10-003-3		0.33		
		10-003-1	负压	0.20	0.22	
		10-003-2		0.20		
		10-003-3		0.27		
单位面积空 气渗透量 m³/(m²·h)	≤1.5	10-003-1	正压	0.51	0.72	8 级
		10-003-2		0.54		
		10-003-3		1.12		
		10-003-1	负压	0.48	0.62	
		10-003-2		0.48		
		10-003-3		0.90		
试验参数						
玻璃品种	两腔中空玻璃		框扇密封材料		胶条	
玻璃密封材料	胶条		玻璃镶嵌方式		压条挤压	
试件编号	10-003-1		10-003-2		10-003-3	
规格型号(mm)	900*1500		900*1500		700*1500	
外窗面积 m²	1.35		1.35		1.05	
开启缝长 m	3.32		3.32		3.54	
开启方式	内平开		内平开		内平开	
窗户实体图						
检测说明	检测结果仅对所抽样品负技术责任。					

校核: 
Verification

主检: 
Chief Tester

